


No: 201562010



2014000425Z



(2014)国认监认字(043)号



CNAS L0698

# 检 验 报 告

认证委托人：四川鑫大福门业有限公司

产品型号名称：GMFM-1523-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式  
钢木质隔热防火门

检验类别：分型试验

*NFTC*

国家防火建筑材料质量监督检验中心

44

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检 验 报 告

No: 201562010

共 4 页 第 1 页

|                  |  |       |                               |
|------------------|--|-------|-------------------------------|
| 产品名称             | 钢木质隔热防火门   | 型 号   | GMFM-1523-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式 |
| 认证委托人            | 四川鑫大福门业有限公司  | 检验类别  | 分型试验                          |
| 生产者              | 四川鑫大福门业有限公司  | 生产日期  | 2015.10.16                    |
| 生产企业             | 四川鑫大福门业有限公司  | 抽 样 者 | 公安部消防产品合格评定中心                 |
| 抽样基数             | 5樘   | 抽样地点  | 生产现场                          |
| 样品数量             | 1樘   | 抽样日期  | 2015.10.21                    |
| 样品状态             | 完好   | 受理日期  | 2015.11.03                    |
| 检验依据             | GB 12955-2008 《防火门》<br>CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》<br>CCCF-HZFH-02 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》   |       |                               |
| 检验项目             | 材料、外观质量、启闭灵活性、门扇开启力  |       |                               |
| 检<br>验<br>结<br>论 | 四川鑫大福门业有限公司送检的GMFM-1523-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式型钢木质隔热防火门，经按GB 12955-2008《防火门》、CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，所检项目合格。(以下空白) <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2016年12月29日</p> </div> |       |                               |
| 备注               | 主型检验报告编号: 201562007  |       |                               |

批准: 

审核: 

编制: 

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心 检验结果汇总表

No: 201562010

共 4 页 第 2 页

| 序号               | 检验项目     | 标准条款号                         | 标准要求  | 检验结果 | 结论  |    |
|------------------|----------|-------------------------------|---|------|-----|----|
| 1                | 填充材料     | GB 12955-2008, 5.2.1<br>6.3.1 | 达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求。  | 符合要求 | 合格  |    |
|                  |          |                               | 达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA <sub>2</sub> 级要求。   | 符合要求 |     |    |
| 2                | 木材       | 5.2.2<br>6.3.2                | 达到GB/T 8625-2005第7章难燃性要求。   | 符合要求 | 合格  |    |
| 3                | 人造板      | 5.2.3<br>6.3.3                | 达到GB/T 8625-2005第7章难燃性要求。   | 符合要求 | 合格  |    |
| 4                | 材料厚度, mm | 5.2.4.2<br>6.3.4.2            | 门扇面板  | ≥0.8 | /   | /  |
|                  |          |                               | 门框板   | ≥1.2 | 1.2 | 合格 |
|                  |          |                               | 铰链板   | ≥3.0 | 3.0 | 合格 |
|                  |          |                               | 不带螺孔的加固件  | ≥1.2 | 1.2 | 合格 |
|                  |          |                               | 带螺孔的加固件   | ≥3.0 | 3.0 | 合格 |
| 5                | 粘结剂      | 5.2.6<br>6.3.6                | 应达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA <sub>2</sub> 级要求   | 符合要求 | 合格  |    |
| 6                | 外观质量     | 5.4.2<br>a)<br>6.5            | 割角、拼缝应严实平整；胶合板不允许刨透表层单板和戗槎；表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；涂层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。                        | 符合要求 | 合格  |    |
|                  |          | 5.4.2<br>b)<br>6.5            | 外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。 | 符合要求 | 合格  |    |
| 7                | 启闭灵活性    | 5.9.1<br>6.10.1               | 应启闭灵活、无卡阻现象。  | 符合要求 | 合格  |    |
| 8                | 门扇开启力, N | 5.9.2<br>6.10.2               | ≤80   | 65   | 合格  |    |
| 备注：实测样品门扇质量77kg。 |          |                               |   |      |     |    |

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验报告

No: 201562010

共 4 页 第 3 页

产品图片:



### 一、铭牌标志:

产品名称: 钢木质隔热防火门;

型号规格: GMFM-1523-dk5 A1.00(乙级)-2-子母式;

生产者: 四川鑫大福门业有限公司;

生产企业: 四川鑫大福门业有限公司;

3C 认证标志: 无。






### 二、关键原材料:

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 防火门芯板, 烘干前实测密度  $366\text{kg}/\text{m}^3$ , 烘干后实测密度  $319\text{kg}/\text{m}^3$ , 自制。

三、产品结构及特性参数: 见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)

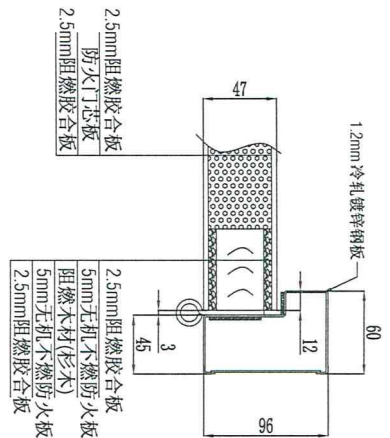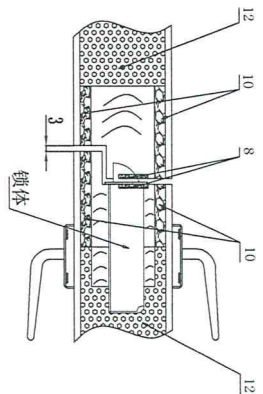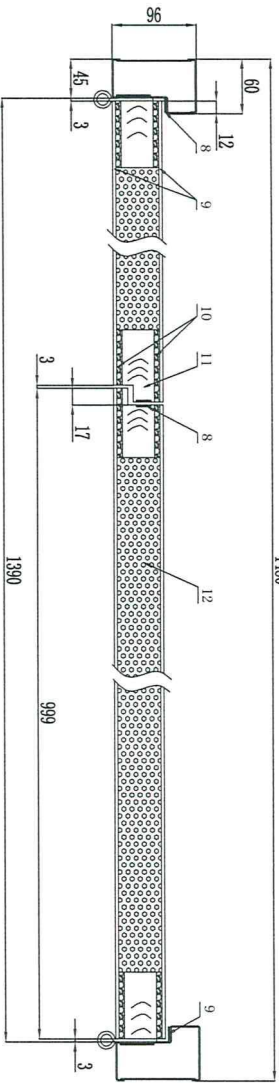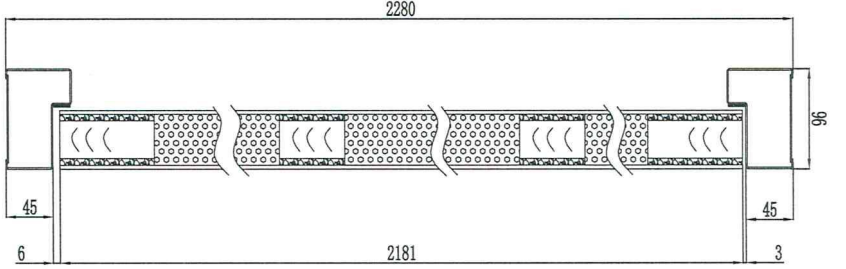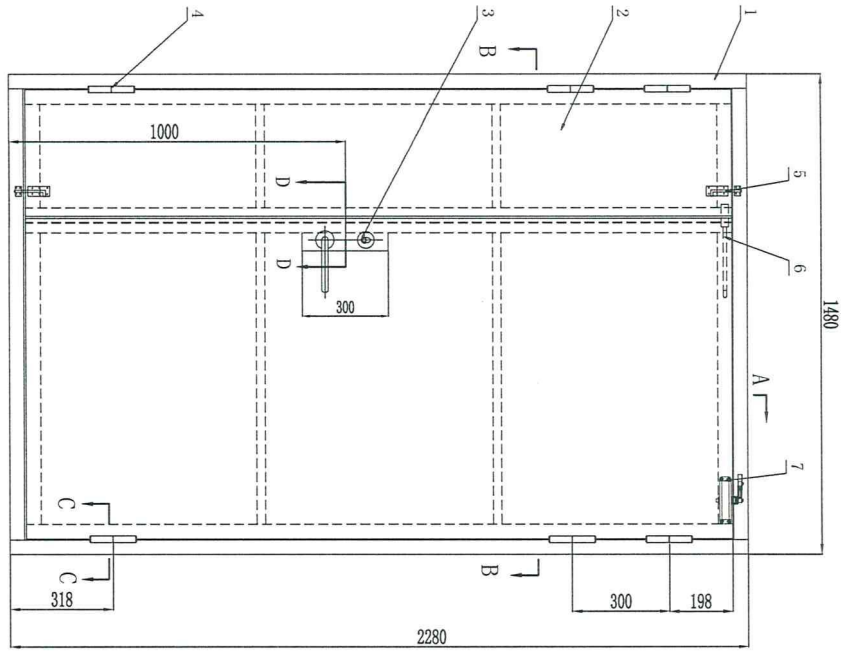

D-D

C-C

技术要求：  
 1、符合GB12955-2008《防火门》标准要求。  
 2、闭门器、铰链衬板均由3.0mm冷轧钢板制成。  
 3、无机防火门芯板采用填充工艺为：模压。

|    |         |                               |                      |
|----|---------|-------------------------------|----------------------|
| 12 | 防火门芯板   | (300±30)kg/m <sup>3</sup>     | 自制                   |
| 11 | 门扇骨架    | 阻燃木材(杉木)                      | 自制                   |
| 10 | 无机不燃防火板 | 厚度5mm                         | 四川省彭州市中每防火材料应用技术研究所  |
| 9  | 阻燃胶合板   | 厚度2.5mm                       | 宁夏华泰豪俱制造有限公司         |
| 8  | 防火膨胀密封件 | FLA-15×2                      | 成都佰利新材料科技有限公司        |
| 7  | 闭门器     | GA93-2P111                    | 丹阳市双良制锁有限公司          |
| 6  | 防火顺序器   | SW0-7                         | 丹阳市双良制锁有限公司          |
| 5  | 防火插销    | 6寸                            | 丹阳市双良制锁有限公司          |
| 4  | 防火铰链    | FHL-3                         | 彭州市西郊石鑫机械配件厂         |
| 3  | 防火锁     | CB-SIC                        | 丹阳市双良制锁有限公司          |
| 2  | 门扇      | 47mm厚                         | 自制                   |
| 1  | 门框      | 1.2mm冷轧镀锌钢板                   | 自制(甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司) |
| 序号 | 名称      | 型号规格                          | 数量                   |
| 审核 | 级别      | A1.00(乙级)                     | 厂家                   |
| 校对 | 代号      | SFMFM-1523-0K5A1.00(乙级)-2-子母式 | 四川鑫大福门业有限公司          |
| 设计 | 日期      |                               |                      |

