


No: 201590835



2014000425Z



(2014)国认监认字(043)号




检测
CNAS L0698

检 验 报 告

认证委托人： 贵州鑫大福门业有限公司

产品型号名称： MFM-1023-d5 A1.00(乙级)-1
木质隔热防火门

检 验 类 别： 分型试验



NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

№: 201590835

共 4 页 第 1 页

产品名称	木质隔热防火门	型 号	MFM-1023-d5 A1.00(乙级)-1
认证委托人	贵州鑫大福门业有限公司	检验类别	分型试验
生产者	贵州鑫大福门业有限公司	生产日期	2015.07.30
生产企业	贵州鑫大福门业有限公司	抽 样 者	公安部消防产品合格评定中心
抽样基数	5樘	抽样地点	公司成品库
样品数量	1樘	抽样日期	2015.08.23
样品状态	完好	受理日期	2015.09.07
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	材料、外观质量、启闭灵活性、门扇开启力		
检 验 结 论	贵州鑫大福门业有限公司送检的MFM-1023-d5 A1.00(乙级)-1型木质隔热防火门, 经按GB 12955-2008《防火门》、CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验, 所检项目合格。(以下空白)		
备注	主型报告编号:201525486 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 签发日期: 2015年09月18日  </div>		

批准:

李伟

审核:

孟志

编制:

孔

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

No: 201590835

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	标准条款号	标准要求	检验结果	结论
1	填充材料	GB 12955-2008, 5.2.1 6.3.1	达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求。	符合要求	合格
			达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA ₂ 级要求。	符合要求	
2	木材	5.2.2 6.3.2	达到GB/T 8625-2005第7章难燃性要求。	符合要求	合格
3	人造板	5.2.3 6.3.3	达到GB/T 8625-2005第7章难燃性要求。	符合要求	合格
4	粘结剂	5.2.6 6.3.6	应达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA ₂ 级要求	符合要求	合格
5	外观质量	5.4.2 a) 6.5	割角、拼缝应严实平整；胶合板不允许刨透表层单板和榫槽；表面应净光或砂磨，并不得有刨痕、毛刺和锤印；涂层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等现象。	符合要求	合格
6	启闭灵活性	5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
7	门扇开启力, N	5.9.2 6.10.2	≤80	64	合格
	以	下	空	白	
备注：实测样品门扇质量58kg。					

一
页
一
月

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告

№: 201590835

共 4 页 第 3 页

产品图片:



一、铭牌标志:

产品名称: 木质隔热防火门;

型号规格: MFM-1023-d5 A1.00(乙级)-1;

生产者: 贵州鑫大福门业有限公司;

生产企业: 贵州鑫大福门业有限公司;

3C 认证标志: 无。

二、关键原材料:



门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位: 无机防火门芯板, 烘干前实测密度 $395\text{kg}/\text{m}^3$, 烘干后实测密度 $319\text{kg}/\text{m}^3$, 九龙坡区展龙防火材料厂。

三、分型产品与主型产品差异: 分型产品门扇不带玻璃。

四、一致性核查结论: 符合。

检验地点: 四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。(以下空白)

检验报告章

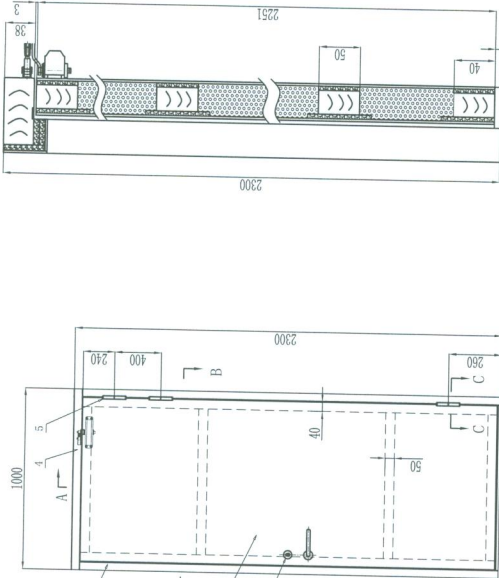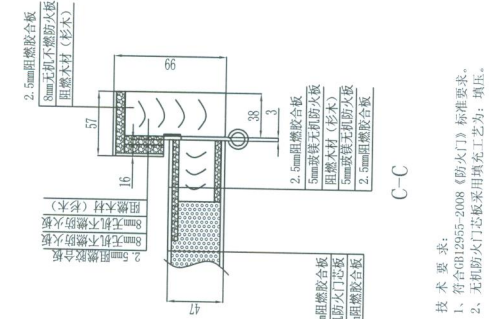


技术要求：
 1、符合GB12955-2008《防火门》标准要求。
 2、无机防火门芯板采用填充工艺为：填压。

C-C

A-A

A-C

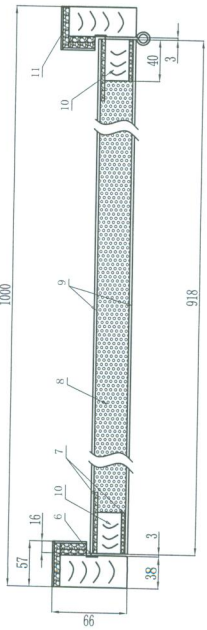

B-B

11	无机不燃防火板	8mm	四川省彭州市中恒防火门材料应用技术研究院
10	门扇骨架	阻燃木材(杉木)	自制
9	阻燃胶合板	2.5mm	宁夏华泰家俱制造有限公司
8	无机防火门芯板	300=30kg/m³	九龙坡区康发防火门厂
7	联锁无机防火门芯	5mm	重庆鼎与建材有限公司
6	防火膨胀密封件	FPJ-A-15x2	成都佰利新材料科技有限公司
5	防火合页	5寸	高要市金利镇威板五金厂
4	闭门器	A-061 GA82-3P/III	高要市金利镇联安五金厂
3	防火锁	CB-SIC	丹阳市兴安达金属制品有限公司
2	门扇	47mm厚	自制
1	门框	阻燃木材(杉木)	自制
序号	名称	型号规格	数量
审核	级别	A1.00 (乙级)	
校对	代号	MFM-1023-d5A1.00 (乙级) -1	
设计	日期		
		木原隔热防火门	
		贵州鑫火福门业有限公司	

